የጭስ ማስጠንቀቂያ ደወል

ቪክቶሪያ ውስጥ ባለው ህግ መሰረት ለነዋሪዎች ንብረቶች በሙሉ ቢያንስ አንድ የጭስ ማስጠንቀቂያ ደወል በእያንዳንዱ ህንጻ ደረጃ ላይ መገጠም አለበት።

FRV እና CFA የሚመክረው በጥንቃቄ እና በጥብቅ የተከለለ እና ጭስን እንዳለ የሚጠቁም የጭስ ማስጠንቀቂያ ደወል ለ10-ዓመታት ከሚሰራ ሊቲየም ባትሪ ጋር

- ጭስ እንዳለ የሚጠቁሙ የማስጠንቀቂያ ደወሎች ስኪታማ ናቸው ብሎም ለውሸት ማስጠንቀቂያ የተጋለጡ ሊይደሉም፡
- እነዚህ ለብቻቸው መቆም ይችላሉ (ከ 240v ቮት ካለው ዋና ኤሌትሪክ ምንጭ ሃይል ጋር ሊይቀጠሉም) ወይንም ከሃይል መስጫ- ሽቦ/hard-wired (ከ240v ቮት ካለው ዋና ኤሌትሪክ ምንጭ ሃይል ጋር ይቀጠላል)።

በየወሩ መፈተሽ

- ቁልፉን መጫን
- ሶስት ጊዜ የማስጠንቀቂያ ድምጽ እስኪሰማ ድረስ ቁልፉን በመጫን መቆየት

በየዓመቱ አቧራን ማራገፍ

- በጭስ ማስጠንቀቂያ ደወል ዙሪያ ያለውን ሽፋን ቀስ አድርጎ አቧራን ማራገፍ ወይም መጥረግ

* ተግባራዊ ከሆነ የጭስ ማስጠንቀቂያ ደወልዎን ባትሪ መቀየር

በየ 10 ዓመታት መቀየር

- የጭስ ማስጠንቀቂያ ደወል በሙሉ (ለሃይል መስጫ- ሽቦ/hard-wired እና በራሱ የቆመን) መቀየር አለበት

August 2020

CFA

FIRE RESCUE VICTORIA

የእኔን ማስጠንቀቂያ ደወል የት ላይ ነው የሚገጠመው?

- የጭስ ማስጠንቀቂያ ደወል የሚገጠሙት ከግድግዳ ቢያንስ 30 ሴ.ሜትር እርቀት ባለው ጣራ ላይ መሆን አለበት።
- የጭስ ማስጠንቀቂያ ደወል በእያንዳንዱ የመኝታ አካባቢና በሌላው የቀረው የቤት ቦታ መካከል ላይ መሆን አለበት።
- አንድ ሰው በሩን ዘግቶ በሚተኛበት ማንኛውም ክፍል ውስጥ የጭስ ማስጠንቀቂያ ደወሎች መኖር አለባቸው።
- የጭስ ማስጠንቀቂያ ደወሎች የአውስትራሊያን ደረጃ AS3786 ማሟላት አለባቸው።
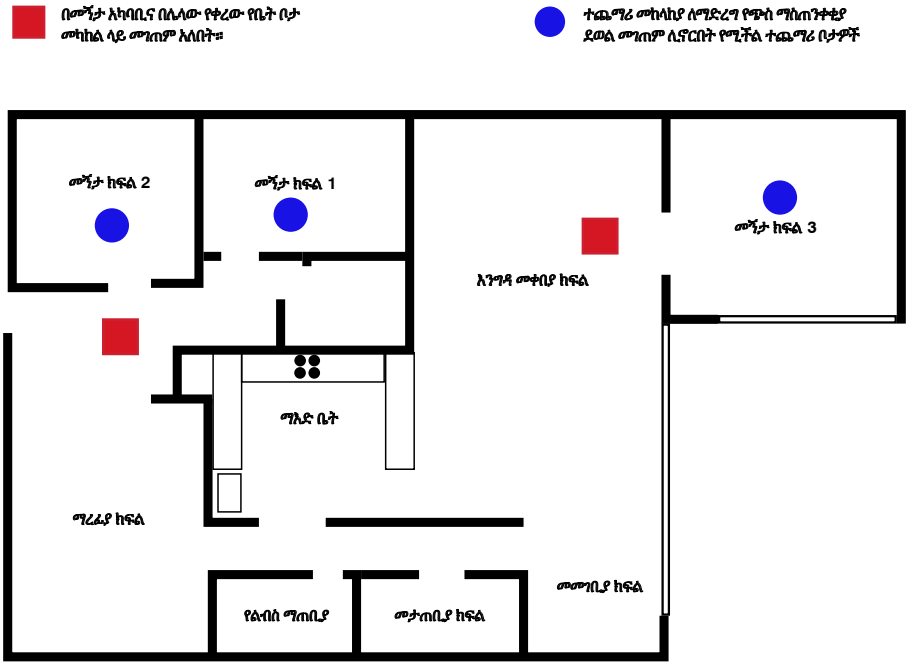
Certified Product™
Australian Standard