

Lëk de mäth e thap

Lönj, yään ke ke rëer paan de Victoria abik dhil de kä ye kəc lëk ne këde mäth de thap kä ci tääu ne yään bii keek a tñj thìn baai.

Akuöt nòm cöl FRV kekë CFA ayekī lueel nòn dëë yen piath bi lëk de mäth e thap de bathariya de 10-run cöl lithium tääu të bii ye dap aa yök thìn.

- Kä ye kəc lëk e mäth de thap kedhie paandu abi keek dhil rek thook etök.
- Ku abik dhil kööc ke kënë tñu tëde yetök (Ku acii ke bi rek thook ne akäräp dīt de 240v) ku nòn cii ke bi rek-thook (ne many dīt de akäräp 240v).



Ne Pɛithok

- Tuany kìn de thëm aguo ñic nòn ñoot ke lui apieth
- Muk agut bii kòn koth aa diäk ku jö puöl



Ne Ruöönthok

- Coth ku nòn bä kuööm de lëk de mäth e thap weec nòm
- Të de yin lëk de mäth e thap de bathariya de kë cīt bəltec 9, ye bathariyade waar ne ruöön thok ebën



Waar ne kë cīt run kaa 10

- Lëk de mäth e thap kedhie (kä ci rek cök-etök ku kä cath kapäc) arönj bi ke waar e ruöön



**FIRE
RESCUE
VICTORIA**




Yen bi lëk de mäh e thapdi tääu ténou?

- Lëk de mäh e thap kedhie abi keek dhil tääu nhial yööt ne të cīt 30cm amec kekë päny de yöt.
- Lëk de mäh e thap tök abi dhil töu ne të ye kóc töc thīn yööt ku jo ya yöt biäk.
- Akutnom de Australia Fire Services ayekī lueel non rōn en bi kä ye kóc lëk ne mäh e thap tääu ne yään rëer kóc thīn kedhie, kuεer thook ku yööt ke töc, ku non ee kek yööt cej keek kedhie.
- Kek kä ye kóc lëk ne këde mäh e thap abik dhil lo etök ne löñ col Australian Standard AS3786.



■ Abi dhil tääu e kaam de yään ye kóc töc thīn kekë yöt biäk

● Yään kök dëe yin ke kä ye kóc lëk e këde mäh e thap aguo kóc gël alo tueñ

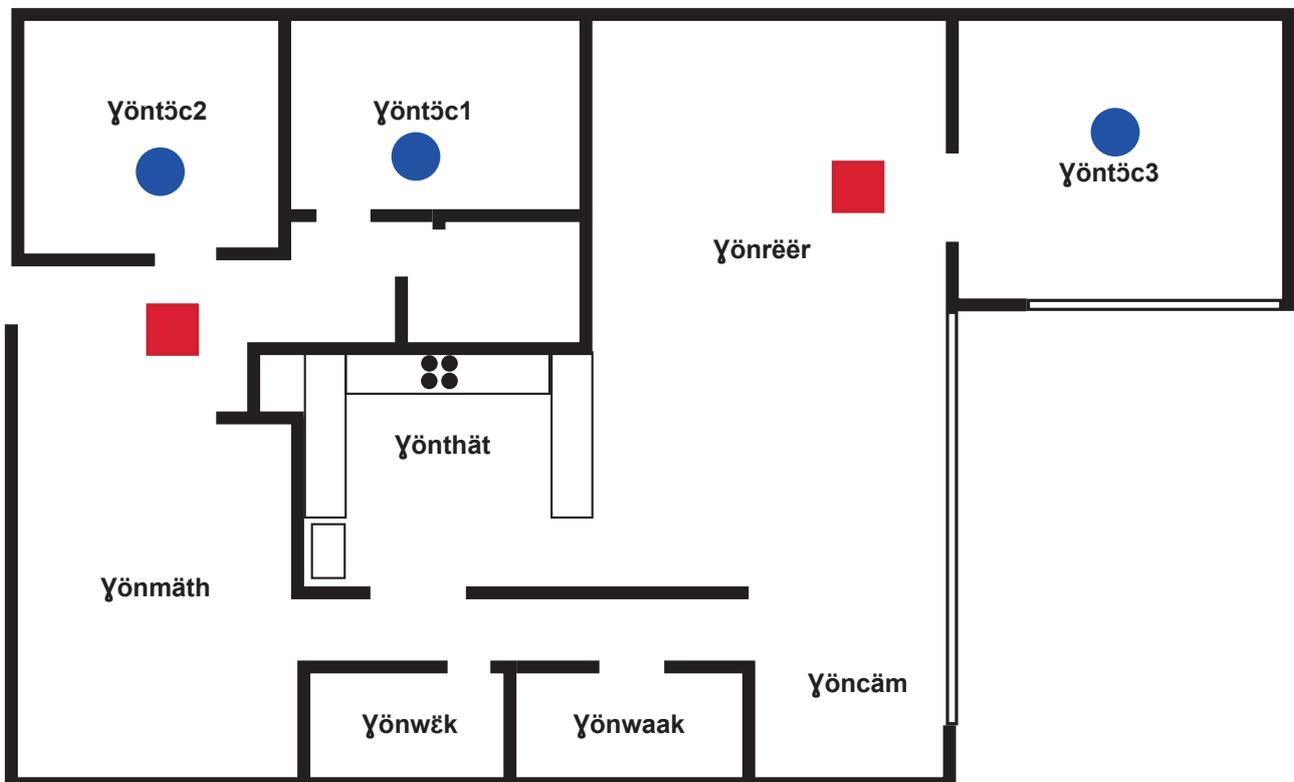

Ee kä ye kóc lëk lui kapac kek ee kóc kony e pīrden ku wëiken.
Ne biääk de käjuéc ne këde lëk de mäh e thap caar kākë tēnē.



Ne biääk de lëk dāñ de lööñ ke gël de röt e mac (Fire Safety) tiñ frv.vic.gov.au/cfa.vic.gov.au